


[별표 11] (제12조제6호, 제11호 관련) <개정 2013.7.25., 2024.8.28.>

옥내소화전방수구의 구조·모양 및 치수

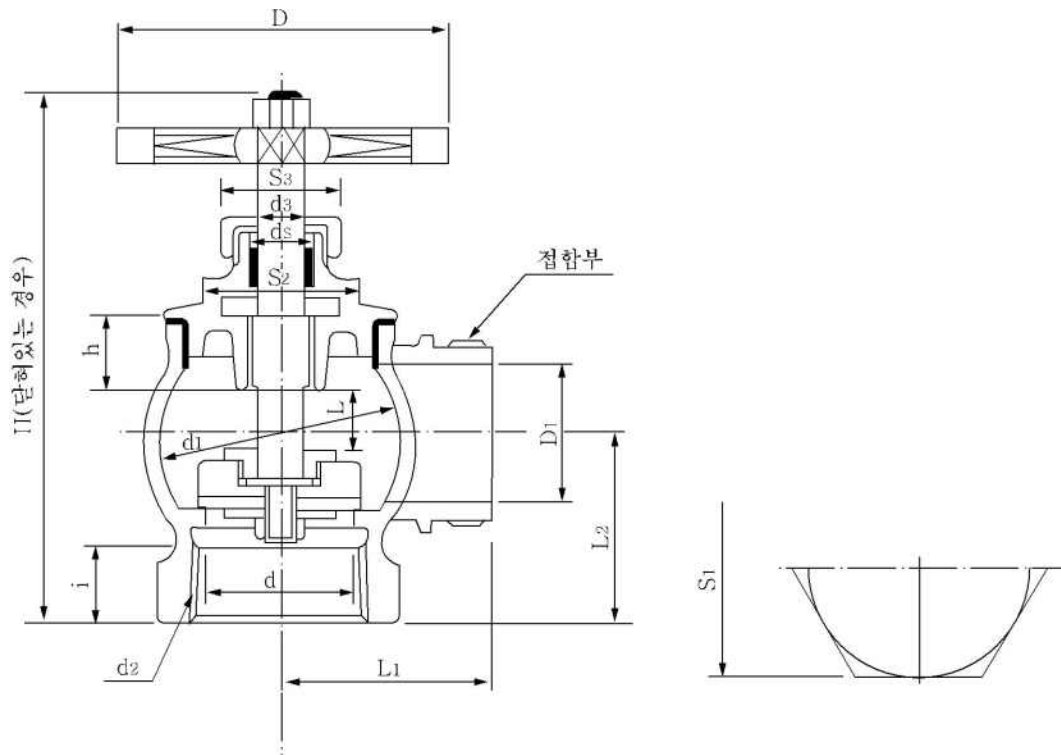

(단위 : mm)

구분 호칭	면간의 거리			나 사 부			H	L	D
	d 최소	L ₁ 최소	L ₂ 최소	호칭	<삭제>	d ₂ 유효나사 부의 길이 (최소)	최소	<삭제>	<삭제>
25	25	42	37	PT25	<삭제>	16	100	<삭제>	<삭제>
40	40	57	53	PT40	<삭제>	19	135	<삭제>	<삭제>
65	65	85	72	PT65	<삭제>	27	180	<삭제>	<삭제>

구분 호칭	몸 통			밸 브 대		d _s	h	맞변 또는 맞각거리		
	<삭제>	d ₁ 참고	D ₁ 최소	d ₃ 참고	호칭	참고	최소	S ₁ 참고	S ₂ 참고	S ₃ 참고
25	<삭제>	50	25.4	11	TR16	18	17	44	32	32
40	<삭제>	68	38.0	13	TR18	21	20	60	41	38
65	<삭제>	100	63.5	16	TR22	26	27	90	67	46