

[별표1] < 일부개정 2025. 7. 1. >

소 방 관 서 기(제2조 관련)

1. 소방관서기(실내용)

가. 소방관서별 도안



○ 재 질

- 바탕: 플란넬(Flannel)지
- 휘장 및 휘장테두리: 색상별 자수(육각수와 횃불은 금사자수)

※ 다만, 필요한 경우 행사용 소방관서기는 별도 재질을 적용할 수 있다.

○ 색 상

- 배	경: 주황색(PANTONE		PANTONE Coated 165CVC	165)
- 휘	장: 황금색(PANTONE		PANTONE Coated 116CVC	116)
- 휘장테두리:	감청색(PANTONE		PANTONE Coated 274CVC	274)
- 수	실: 황금색(PANTONE		PANTONE Coated 124CVC	124)

※ Pantone Number: 세계적으로 가장 일반적으로 통일되는 색상체계

Pantone Color를 완벽하게 반영할 수 없는 경우 가장 근접한 Color가 될 수 있도록 한다.

○ 규 격

<소방청, 소방본부, 중앙119구조본부, 소방학교 >

- 표 지: 가로 1200mm , 세로 80mm
- 휘 장: 가로 800mm , 세로 380mm(테두리의 두께는 5mm)
- 수 실: 금사 60mm

< 소방서, 119특수대응단, 소방체험관 >


- 표 지: 가로 1100mm , 세로 750mm
- 휘 장: 가로 650mm , 세로 310mm(테두리의 두께는 5mm)
- 수 실: 금사 60mm

나. 지휘관기 및 참모기

○ 재 질

- 바 탕: 플란넬(Flannel)지
- 계급장: 은색 자수

○ 소방총감

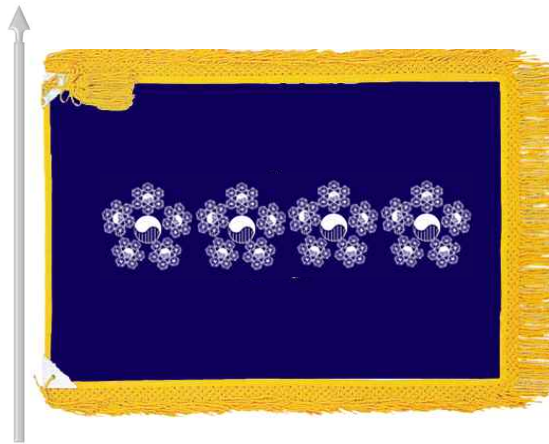


○ 규격

- 표 지 : 가로 1200mm,
세로 800mm
- 계급장 : 가로 255mm
: 세로 255mm
: 계급장간의 간격 20mm
- 수 실 : 60mm

○ 색상

- 표 지 : 감청색(PANTON 274C)
- 계급장 : 은색(PANTON 877C)
- 수 실 : 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정감

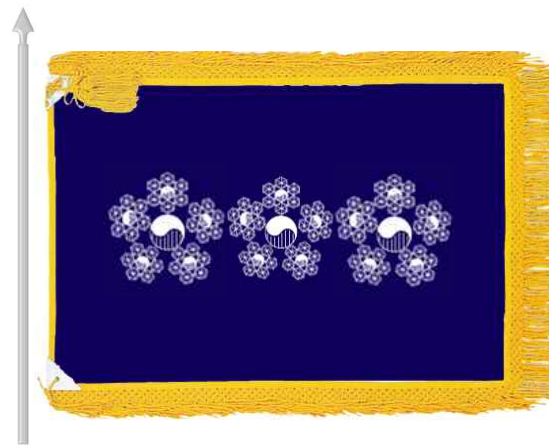


○ 규격

- 표 지 : 가로 1200mm,
세로 800mm
- 계급장 : 가로 300mm
: 세로 300mm
: 계급장간의 간격 20mm
- 수 실 : 60mm

○ 색상

- 표 지 : 감청색(PANTON 274C)
- 계급장 : 은색(PANTON 877C)
- 수 실 : 황금색(PANTON 124C)

○ 소방감

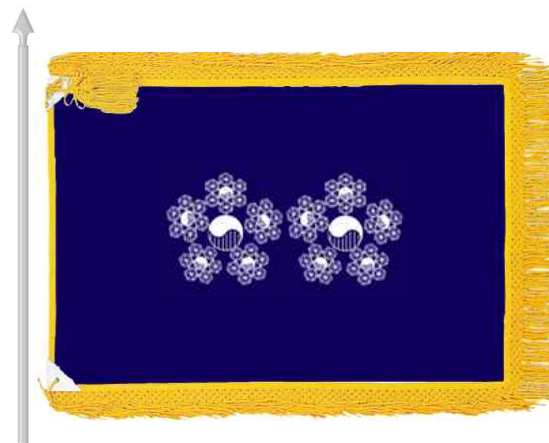


○ 규격

- 표 지 : 가로 1200mm,
세로 800mm
- 계급장 : 가로 300mm
: 세로 300mm
: 계급장간의 간격 20mm
- 수 실 : 60mm

○ 색상

- 표 지 : 감청색(PANTON 274C)
- 계급장 : 은색(PANTON 877C)
- 수 실 : 황금색(PANTON 124C)

○ 소방준감

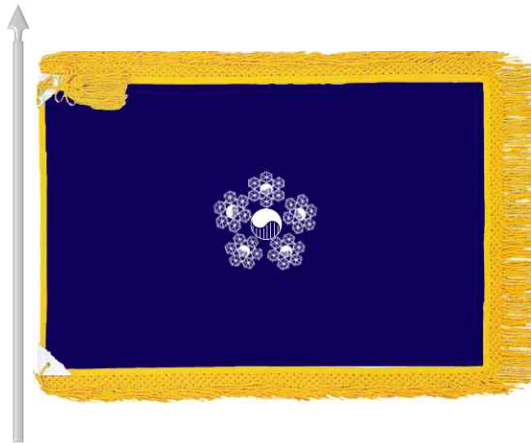

○ 규격


- 표 : 가로 1200mm,
지 : 세로 800mm
- 계급 : 가로 350mm
장 : 세로 350mm
- 수 : 60mm

실

○ 색상

- 표 : 감청색(PANTON 274C)
- 지 : 은색(PANTON 877C)
- 장 : 황금색(PANTON 124C)
- 실

○ 소방정

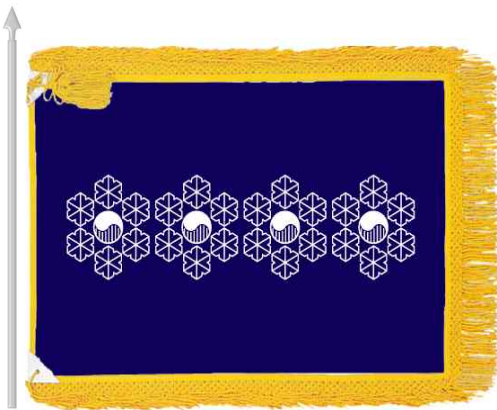

○ 규격

- 표 지 : 가로 1100mm,
세로 750mm
- 계급장 : 가로 200mm
: 세로 200mm
: 계급장간의 간격 20mm
- 수 실 : 60mm

○ 색

- 표 지 : 감청색(PANTON 274C)
- 계급장 : 은색(PANTON 877C)
- 수 실 : 황금색(PANTON 124C)

2. 소방관서기(실외용)

가. 도안 · 도색 은 실내용과 같이한다.

나. 규 격: 대한민국 국기에 관한 규정 제22조 별표 5의 규정에 따른 국기의 호수별 표준규격을 준용한다.

다. 재 질: P/C(Polyester/Cotton)지

라. 휘장 및 글씨는 나염(본염)한다.

3. 적용례 : 소방관서기 적용에 있어 해당 시·도의 조례 등으로 정한 명칭이 이 규정에서 정한 명칭과 다를 경우에는 해당 시·도의 조례 등에

서 정한 명칭을 사용할 수 있다.