


[별표 3]

자동소화장치의 공칭방호면적 계산의 예

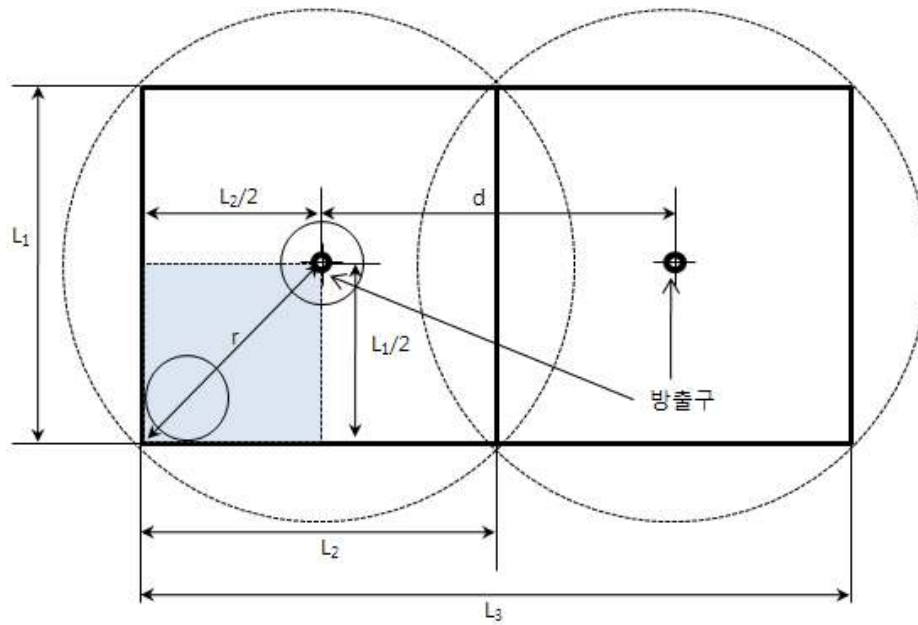

- 주) 1. 그림과 같이 방출구를 위치시키고 소화시험을 실시하여 소화되었을 때 방출구의 방호면적(A)은 πr^2 이다.
2. 이때 자동소화장치의 공칭방호면적은 $L_1 \times L_2$ 이며 공칭방호면적 ($L_1 \times L_2$)은 방출구 방호면적 내에 위치하여야 한다.
3. 방출구가 2개 이상인 경우 방출구와의 거리가 d 일때 공칭방호면적은 $L_1 \times L_3$ 이며 공칭방호면적($L_1 \times L_3$)은 방출구 방호면적 내에 위치하여야 한다.