


[별도 5] (제24조제2호 관련)<개정 2013.7.25>

벽면 살수분포 시험장치

(단위 : cm)

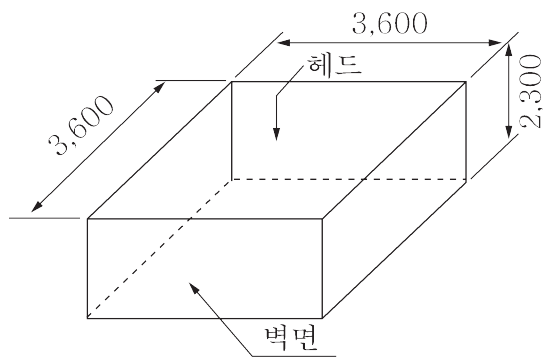

헤드의 설치위치는
천정면의 중앙으로 한다.

