


[별표1] 고압 또는 특별고압 수전의 경우(제5조제1항제5호 관련)

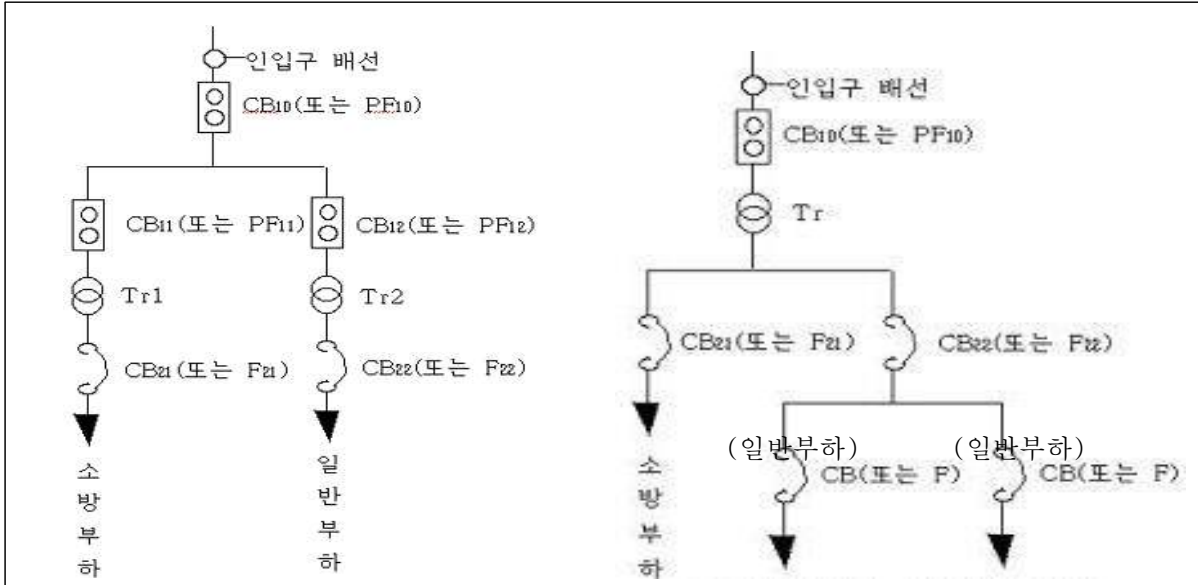

(가) 전용의 전력용변압기에서 소방부 (나) 공용의 전력용변압기에서 소방부하 하 에 전원을 공급하는 경우 에 전원을 공급하는 경우

- 주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사 주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사  
고시에  $CB_{10}$ (또는  $PF_{10}$ )이  $CB_{12}$  고시에  $CB_{10}$ (또는  $PF_{10}$ )이  $CB_{22}$ (또는  
(또는  $PF_{12}$ ) 및  $CB_{22}$ (또는  $F_{22}$ )보  $F_{22}$ ) 및  $CB$ (또는  $F$ )보다 먼저 차단되  
다 먼저 차단되어서는 아니된다. 어서는 아니된다.
2.  $CB_{11}$ (또는  $PF_{11}$ )은  $CB_{12}$ (또는  $PF_{12}$ ) 2.  $CB_{21}$ (또는  $F_{21}$ )은  $CB_{22}$ (또는  $F_{22}$ )와  
와 동등이상의 차단용량일 것. 동등이상의 차단용량일 것.

| 약호 | 명 칭                        |
|----|----------------------------|
| CB | 전력차단기                      |
| PF | 전 력 퓨 즈 ( 고 압<br>또는 특별고압용) |
| F  | 퓨즈(저압용)                    |
| Tr | 전력용변압기                     |

| 약호 | 명 칭                        |
|----|----------------------------|
| CB | 전력차단기                      |
| PF | 전 력 퓨 즈 ( 고 압<br>또는 특별고압용) |
| F  | 퓨즈(저압용)                    |
| Tr | 전력용변압기                     |